

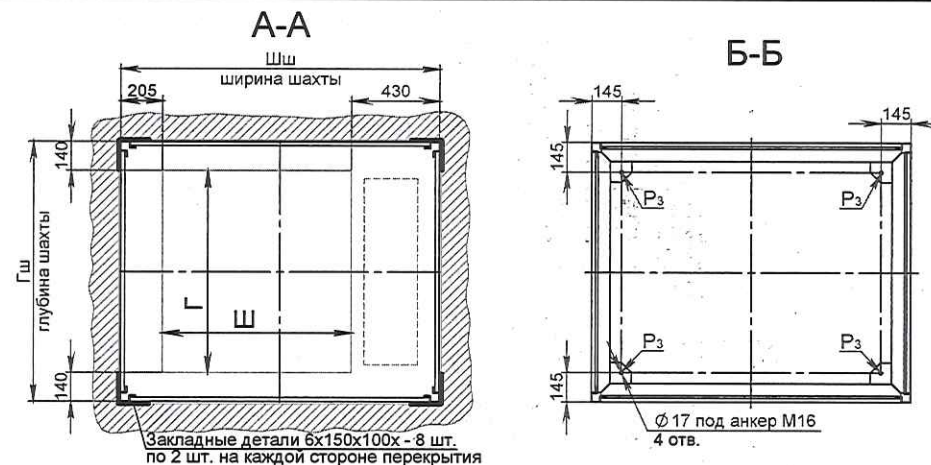
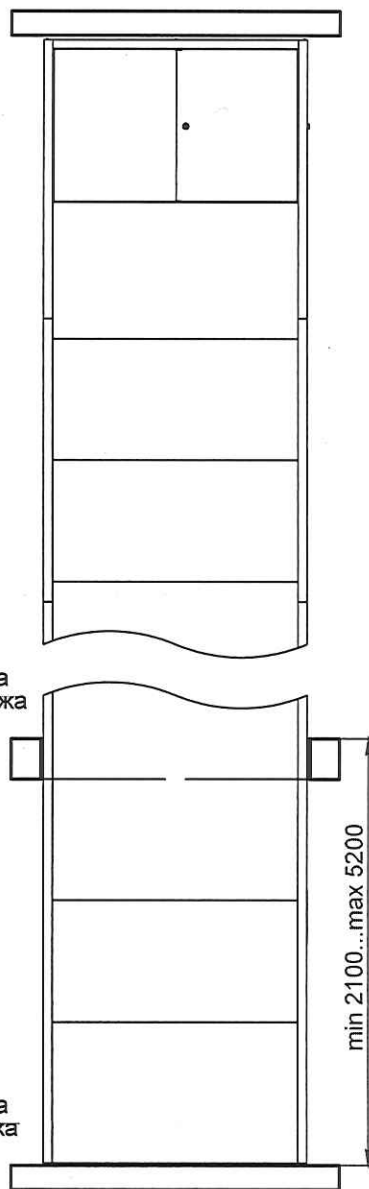


Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_1	30000	Постоянная нагрузка на плиту основания	
P_2	48500	Динамическая кратковременная нагрузка на плиту основания	Кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_3	7500	Постоянная нагрузка в месте крепления шахты к плите основания	

Параметры кабины			Параметры шахты	
Г (глубина), мм	Ш (ширина), мм	В (высота), мм	Гш (глубина), мм	Шш (ширина), мм
1000	920	1000	1280	1555
950	870		1230	1505

1. Лифт поставляется в комплекте с металлокаркасной шахтой.
 2. Размеры строительного проема в перекрытии должны обеспечивать зазоры между габаритом шахты и краями строительного проема не более 5 мм с каждой стороны.
 3. Максимальное число остановок - 6.
 4. Ввод электроэнергии и контур заземления предусмотреть вне шахты, вблизи машинного помещения, на высоте 1800 мм, в свободном для обслуживания месте.
 5. Допускается уменьшение сервисной высоты для верхних этажей вплоть до установки нижней части дверного проема на уровне пола этажа при разнице между этажами не менее 2900 мм.
 6. В нижней части шахты предусмотреть отверстия для крепления шахты на анкерные болты (см. разрез Б-Б).
 7. В строительных проемах этажей предусмотреть закладные детали для раскрепления шахты (см. разрез А-А).
- Внимание! ПАО "КМЗ" вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

					0250A.00.000 СЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лифт грузовой малый общего назначения $Q=250 \text{ кг}, V=0,4 \text{ м/с}$	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Захаров			24.04.23			-	-
Пров.	Матанов							
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н.контр.					Машинное помещение верхнее Металлокаркасная шахта	ПАО "КМЗ"		
Утв.	Ревин							